

Spoločný obecný úrad
územného rozhodovania a stavebného poriadku
Štúrova 1989/41, 031 01 Liptovský Mikuláš

číslo: MsÚ/ÚRaSP 2023/2877-2/MMo

V Liptovskom Mikuláši dňa 06.03.2023

Vybavuje :M. Modrovská

(č. t. : 044/5565344)

maria.modrovaska@mikulas.sk

V E R E J N Á V Y H L Á Š K A

Oznámenie

o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania

Stavebník **Stredoslovenská distribučná, a.s. IČO: 36 442 151, Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina** zast. Marek Michtalík-SPRE-M Trstená, Sídliisko Západ 010 47 Žilina, IČO: 36 442 151, podal dňa 27.02.2023 návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby „**14782-Jalovec-Pri moste- Rozšírenie NNK**“ na pozemkoch parc č. **KN-C 269/1, KN-C 269/2, KN-C 269/3, KN-C 246/5 a KN-C 268/3 v k.ú. Jalovec**. Stavba bude umiestnená v intraviláne a extraviláne obce Jalovec. Uvedeným dňom bolo začaté konanie o umiestnení stavby.

Druh a účel stavby : inžinierska stavba

Členenie stavby na stavebné objekty :			trasa
/m/			
NN káblové vedenia	(N)AYY-J 3x240+120 SM/SM		220,00
Optická chránička	HDPE 40		220,00
Istiace skrine	1-PRIS 5 č.12	HASMA PRIS 5 DIN0 VV 4/2 P2 IP2X	1 ks
	2-PRIS 5.1 č.13	HASMA PRIS 5.1. DIN00 VV 1/4 P2 IP2X	1 ks
	3-PRIS 5.1 č.14	HASMA PRIS 5.1. DIN00 VV 1/4 P2 IP2X	1 ks

Popis stavby:

Z NN rozvážača exist. trafostanice 211/ts/jalovec_obec sa odpojí existujúci NN kábel AYKY 3x240+120 smer SR-3 Kult. dom. Z uvoľneného vývodu sa novým NN zemným káblom (N)AYY-J 3x240+120 SM/SM pripojí nová istiacia skriňa 1-PRIS 5 č.12. Odpojený NN kábel AYKY 3x240+120 smer SR-3 Kult. dom sa presmeruje do novej istiacej skrine 1-PRIS 5 č.12.Z novej istiacej skrine 1-PRIS 5 č.12 sa pripojí nový NN zemný kábel (N)AYY-J 3x240+120 SM/SM, ktorým sa postupne pripoja nové istiace skrine 2-PRIS 5.1 č.13 a 3-PRIS 5.1 č.14. Zapojenie NN siete sa zrealizuje v zmysle výkresu jednopólovej schémy zapojenia. Do výkopu sa spolu s NN zemným vedením uloží v celej trase optická chránička HDPE 40.

Vyhotoví uzemnenie každej novej istiacej skrine. Priebežná skriňa vo vedení musí spĺňať podmienku min. hodnoty uzemnenia $R_z < 15Q$, koncová skriňa vo vedení $R_z < 5Q$. Uzemnenie sa vyhotoví uzemňovacím pásikom FeZn 30x4, ktorý sa uloží do výkopu spolu s navrhovaným NN káblovým vedením.

Nové káblové vedenia sa uložia do chráničky HDPE 90 do káblového lôžka podľa

sprievodného výkresu uloženia káblov. Nad takto uložený kábel a optickú chráničku sa položí výstražná fólia PVC červenej farby.

Obec Jalovec ako príslušný stavebný úrad podľa §117 zák. č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) a § 5 písm. a/ zák. č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie zastúpená Spoločným obecným úradom územného rozhodovania a stavebného poriadku v Liptovskom Mikuláši, v súlade s ustanovením § 36 stavebného zákona oznamuje začatie konania o umiestnení stavby dotknutým orgánom a známym účastníkom konania a súčasne nariaďuje ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním, ktoré sa uskutoční dňa

23.03.2023 o 9.30 hod.

s miestom stretnutia so zástupcom navrhovateľa na MsÚ v Liptovskom Mikuláši, Spoločnom obecnom úrade územného rozhodovania a stavebného poriadku a následne na mieste stavby.

Do podkladov možno nahliadnuť na meste Liptovský Mikuláš – MsÚ, Spoločnom obecnom úrade územného rozhodovania a stavebného poriadku počas stránkových dní a pri miestnom zisťovaní.

Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskôr na ústnom pojednávaní, inak na ne nebude prihliadnuté.

V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány a obec. Ak niektorý z orgánov potrebuje na riadne posúdenie dlhší čas, predĺži stavebný úrad na jeho žiadosť lehotu pred jej uplynutím. Ak v určenej lehote svoje stanoviská neoznámia podľa §36 ods. 3 stavebného zákona má za to, že so stavbou súhlasia.

Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, predloží jeho zástupca písomnú plnú moc s overením podpisu toho účastníka konania, ktorý sa nechá zastupovať.

V zmysle § 42 ods. 5) stavebného zákona v odvolacom konaní sa neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť.

Ing. Katarína Šuveríková
vedúca odboru ÚR a SP

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 36 ods. 4 stavebného zákona a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce Jalovec. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Súčasne musí byť obcou zverejnené aj iným spôsobom na webovom sídle obce, v miestnom rozhlase, tlači alebo na dočasnej úradnej tabuli na mieste, ktorého sa týka.

Doručuje sa

- Účastníkom konania doručené verejnou vyhláškou

Na vedomie

- Stredoslovenská distribučná, a.s. IČO: 36 442 151, Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina v zastúpení Marek Michtalík-SPRE-M Trstená, Sídlisko Západ 010 47 Žilina, IČO: 36 442 151
- Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Odbor starostlivosti o ŽP, úsek ŠSOH, ŠVS, Vrbická 1993, 031 01 Liptovský Mikuláš – Vrbica - Nábrežie
- Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Liptovskom Mikuláši, Podtatranského 25, 031 01 Liptovský Mikuláš – Staré Mesto
- Krajský pamiatkový úrad Žilina, Mariánske námestie 19, 010 01 Žilina
- SPP- distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava
- Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor krízového riadenia, Námestie osloboditeľov 1, 031 41 Liptovský Mikuláš
- Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
- Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš

Úradný záznam

Verejná vyhláška bola vyvesená na úradnej tabuli mesta /obce/ dňa :

Verejná vyhláška bola zvesená z úradnej tabule mesta /obce/ dňa :

Oznámené na webovom sídle obce a na CUET :

Oznámené iným spôsobom.....

(Elektronická tabuľa, miestna tlač, lokálne TV a iné miestne médiá ...)

TECHNICKÉ ŘEŠENÍ:

Z NN rozváděče exist. tratostance 211fš/ Jalovec, obec sa odpoji existující NN kábel AYKY 3x240+120 směr SR-3 Kult. dom. Z uvolněného vývodu sa novým NN zemným káblom (NAYY-J 3x240+120 SM/SM) připojí nová islačička skříně 1-PRIS 5 č.12. Odpojený NN kábel AYKY 3x240+120 směr SR-3 Kult. dom sa přesměruje do nové islačičky skříně 1-PRIS 5 č.12.

Z nové islačičky skříně 1-PRIS 5 č.12 sa připojí nový NN zemný kábel (NAYY-J 3x240+120 SM/SM), kterým sa postupně připojí nové islačičky skříně 2-PRIS 5.1 č.13 a 3-PRIS 5.1 č.14. Zapojenie NN sítě sa zrealizuje v zmysle výkresu jednodňovej schémny zapojenia. Do výkopu sa spolu s NN zemným vedením uloží v celej trase optická chránička HDPE 40.

Priebežná skříně vo vedení musí splňat podmínky min. hodnoty uzemnenia Rz<15Ω, koncová skříně vo vedení Rz<5Ω. Uzemnenie sa vyhotoví uzemňovacím páskom FeZn 30x4, ktorý sa uloží do výkopu spolu s navrhovaným NN káblom v vedení.

Nové káblové vedenia sa ukladajú do chráničky HDPE 90 do káblového lůžka podľa spřevodného výkresu uloženia káblom. Nad takto uložený kábel a optickou chráničku sa položí výstražná fólie PVC červenej farby. Uložení kábla do zeme musia být splněné podmínky přístrojového uspořádání vedení, t. j. min. hodnoty sůbehu a křižování jednotlivých vedení v zmysle STN 73 6005.

TRASA NOVÝCH VEDENÍ:

Celková trasa nových NN vedení (NAYY-J 3x240+120 SM/SM) je cca 220m.
Celková trasa nové optické chráničky HDPE 40 je cca 220m.

ISTIACE SKŘINE:


- 1-PRIS 5 č.12 - HASMA PRIS 5 DIN0 VV 4/2 P2 IP2X
- 2-PRIS 5.1 č.13 - HASMA PRIS 5.1 DIN00 VV 1/4 P2 IP2X
- 3-PRIS 5.1 č.14 - HASMA PRIS 5.1 DIN00 VV 1/4 P2 IP2X

OCHRANA PŘED ÚRAZOM ELEKTRICKÝM PRŮDOM V SIETI NN - 3 PEN - 50 HZ 3x400/230 TNC:

Ochrana před úrazom elektrickým prúdom podľa požiadaviek STN 33 2000 4-41

Ochrana před úrazom elektrickým prúdom v normalnej prevádzke

- ochrana izolovaním živých častí
- ochrana zabránami alebo krytími
- Ochrana před úrazom elektrickým prúdom při poruče
- ochrana samočinným odpojením napájenia
- ochrana použitím zariadení triedy ochrany II alebo rovnocennou izoláciou

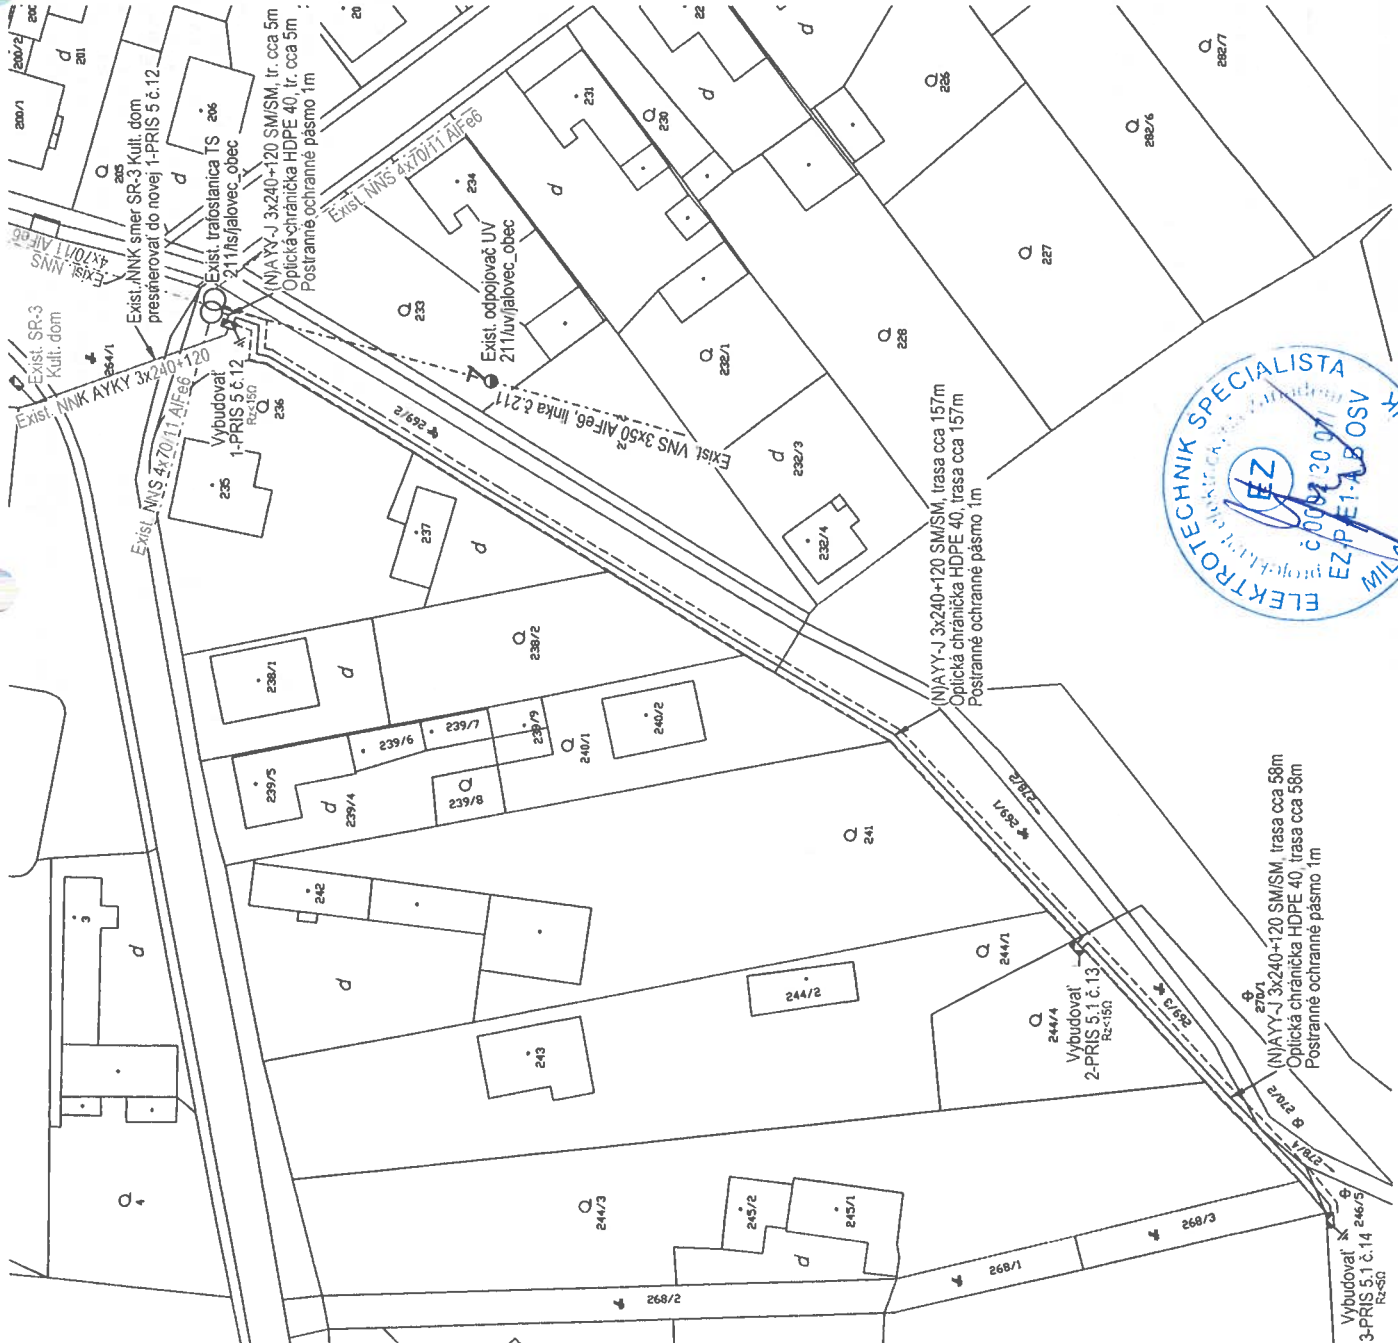

Celá projektová dokumentácia je chránená autorským zákonom. Akákoľvek manipulácia s ňím vyzádaje súhlas autora projektu.

SPRE-M Trstena	
Zodp. projektant:	Milan Michtalik
Vypracoval:	Milan Michtalik
Kreslil:	Ing. Dušan Vrab
Investor:	Stredoslovenská Distribučná, a. s. ulica Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
Stavba:	14782 - Jalovec - Pri moste Rozšírenie NNK
Miesto stavby:	Okres: Liptovský Mikuláš Kataster: Jalovec
Názov výkresu:	Situčný výkres stavby
Formát:	1A4
Stupeň dok.:	DRS
Dátum:	12/2021
Zák. číslo:	05/12/2021
Arch. číslo:	05/12/2021
Mierka:	1:1000
Číslo výkresu:	01

